

枣庄环境情况通报

枣庄市环境保护局



2017 年 8 月 9 日

全市环境空气质量 6 月份排名通报

2017 年 6 月份，全市细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度为 49 微克/立方米，同比改善 12.5%；可吸入颗粒物（PM₁₀）平均浓度为 106 微克/立方米，同比恶化 3.9%；二氧化硫（SO₂）平均浓度为 23 微克/立方米，同比改善 8.0%；二氧化氮（NO₂）平均浓度为 23 微克/立方米，同比持平。其中，可吸入颗粒物（PM₁₀）是影响全市环境空气质量的首要污染物。



一、细颗粒物（PM_{2.5}）

细颗粒物浓度最好的是峯城区，为 46 微克/立方米，最差的是滕州市，为 61 微克/立方米；同比改善幅度最大的是峯城区，为 24.6%；同比恶化幅度最大的是滕州市，为 15.1%。

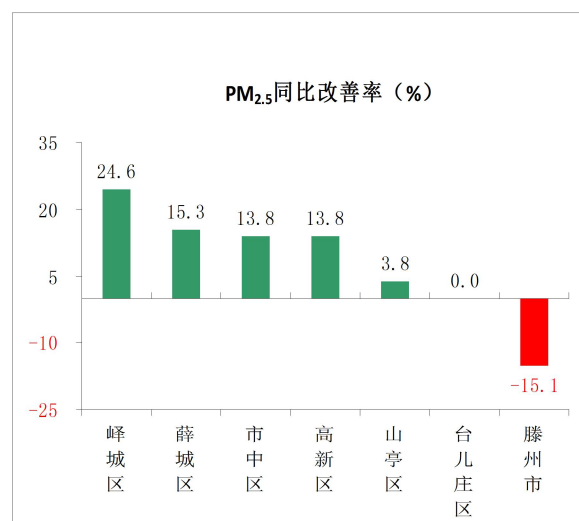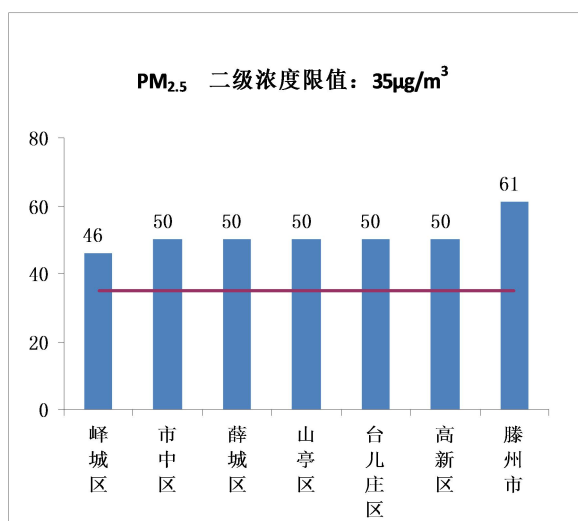



二、可吸入颗粒物 (PM₁₀)

可吸入颗粒物浓度最好的是薛城区，为 93 微克/立方米，最差的是市中区，为 121 微克/立方米；同比改善幅度最大的是山亭区，为 5.9%；同比恶化幅度最大的是台儿庄区，为 20.7%。

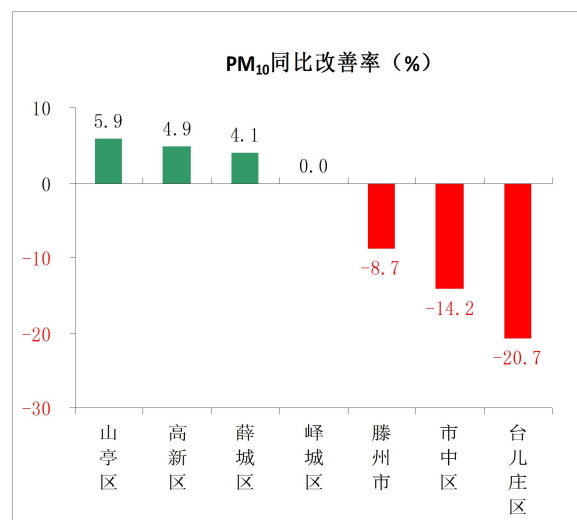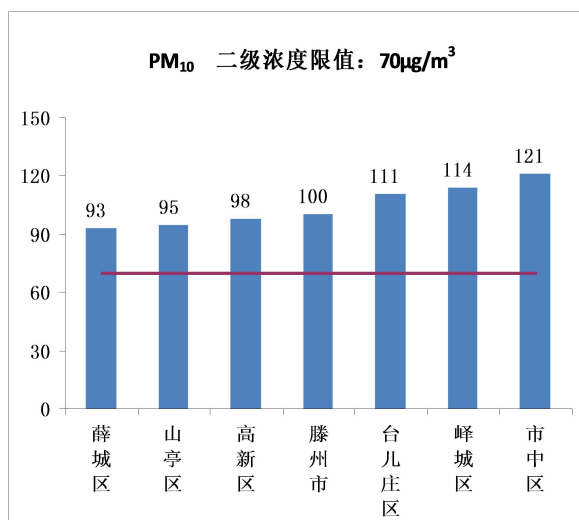



三、二氧化硫 (SO₂)

二氧化硫浓度最好的是高新区，为 17 微克/立方米，最差的是峄城区，为 34 微克/立方米；同比改善幅度最大的是高新区，为 45.2%；同比恶化幅度最大的是峄城区，为 70.0%。

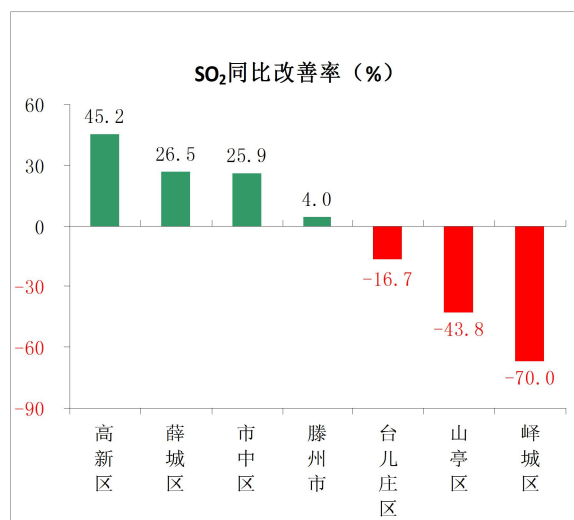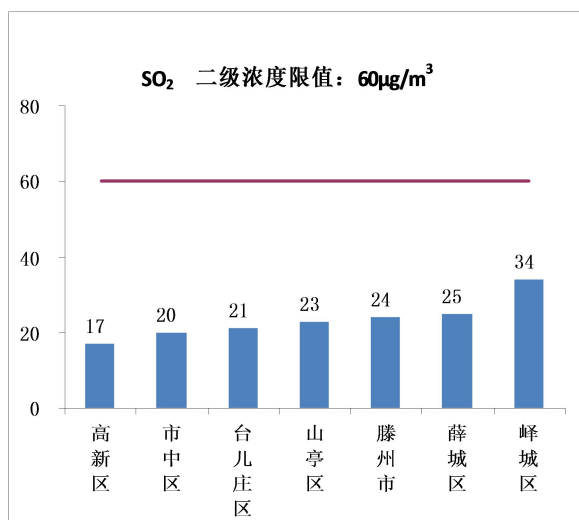



四、二氧化氮 (NO₂)

二氧化氮浓度最好的是山亭区，为 13 微克/立方米，最差的是市中区，为 33 微克/立方米；同比改善幅度最大的是山亭区，为 31.6%；同比恶化幅度最大的是滕州市，为 30.4%。

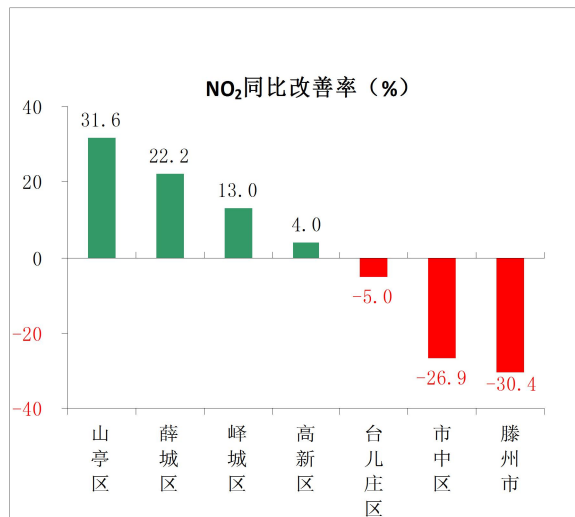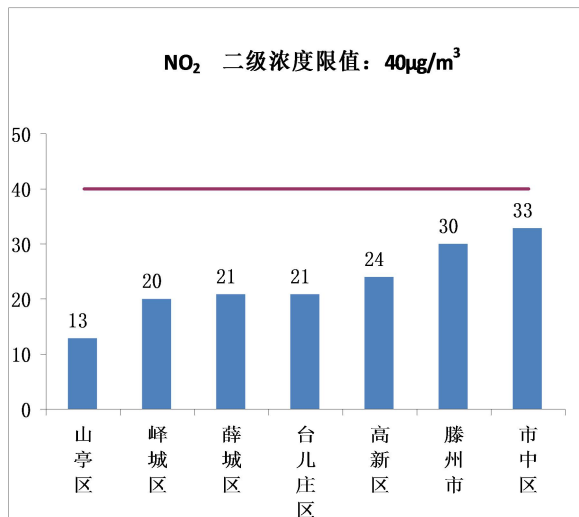


五、重污染天数 (AQI>200)

本月滕州市、峄城区、山亭区、台儿庄区、高新区均未出现重污染天气，最差的是市中区、薛城区，均为 1 天；滕州市、峄城区、山亭区、台儿庄区、高新区均同比持平，市中区、薛城区恶化 1 天。

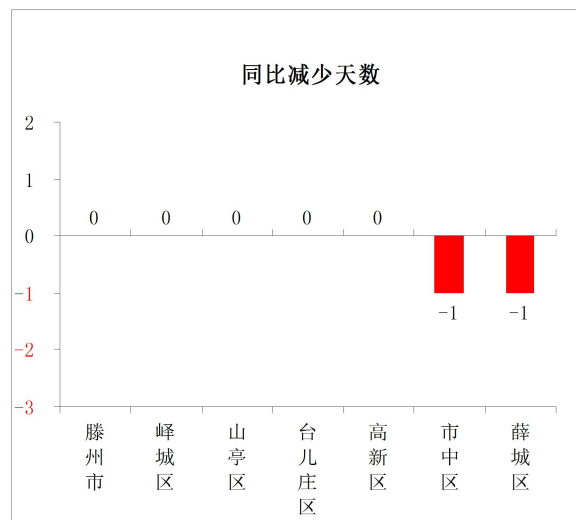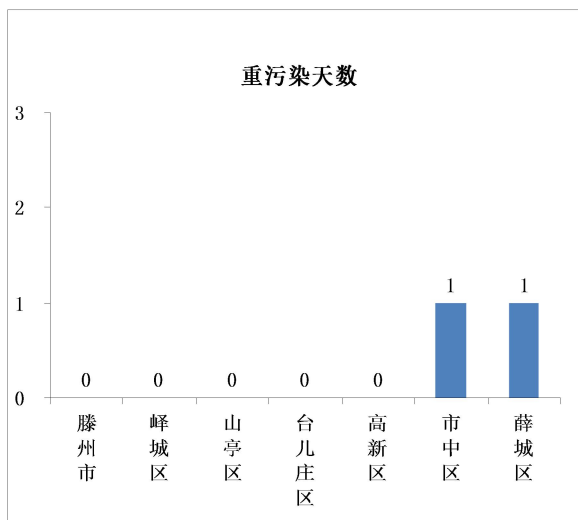

六、优良率

优良率最好的薛城区，为 66.7%，最差的是山亭区，为 3.3%；优良率同比改善最大的是薛城区，为 23.4%，恶化幅度最大的是滕州市，为 53.3%。

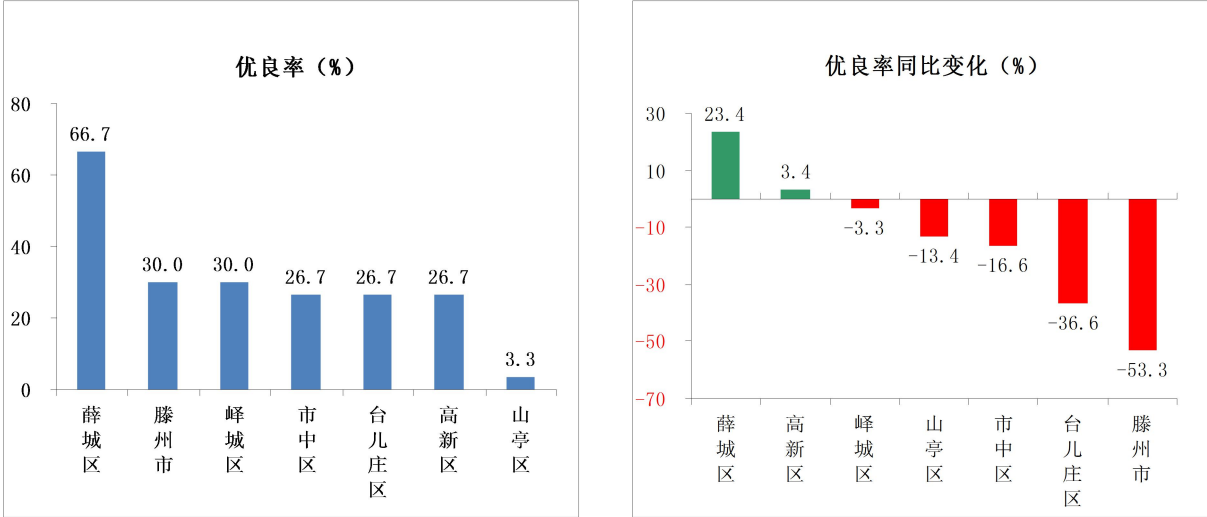

注：数据来源于枣庄市环境监控中心。图表中引用的二级浓度限值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的年平均浓度二级限值。



七、区（市）空气质量改善及现状排名



区（市）	6 月份浓度均值（微克/立方米）				空气质量 改善得分	空气质量 改善排名	空气质量 现状排名
	PM _{2.5}	PM ₁₀	SO ₂	NO ₂			
高新区	50	98	17	24	7.75	1	2
峰城区	46	114	34	20	7.20	2	4
薛城区	50	93	25	21	7.15	3	3
市中区	50	121	20	33	2.10	4	6
山亭区	50	95	23	13	1.65	5	1
台儿庄区	50	111	21	21	-3.40	6	5
滕州市	61	100	24	30	-6.55	7	7

注：改善及现状排名根据《关于在全市继续实行环境空气质量生态补偿的通知》（枣政办字〔2017〕27 号）中的四项污染物权重比例计算，其中改善得分结合我市实际新加入了重污染天数权重。

枣庄市水污染防治工作6月份量化考核通报

一、河流断面水质在线监测达标情况（50分）

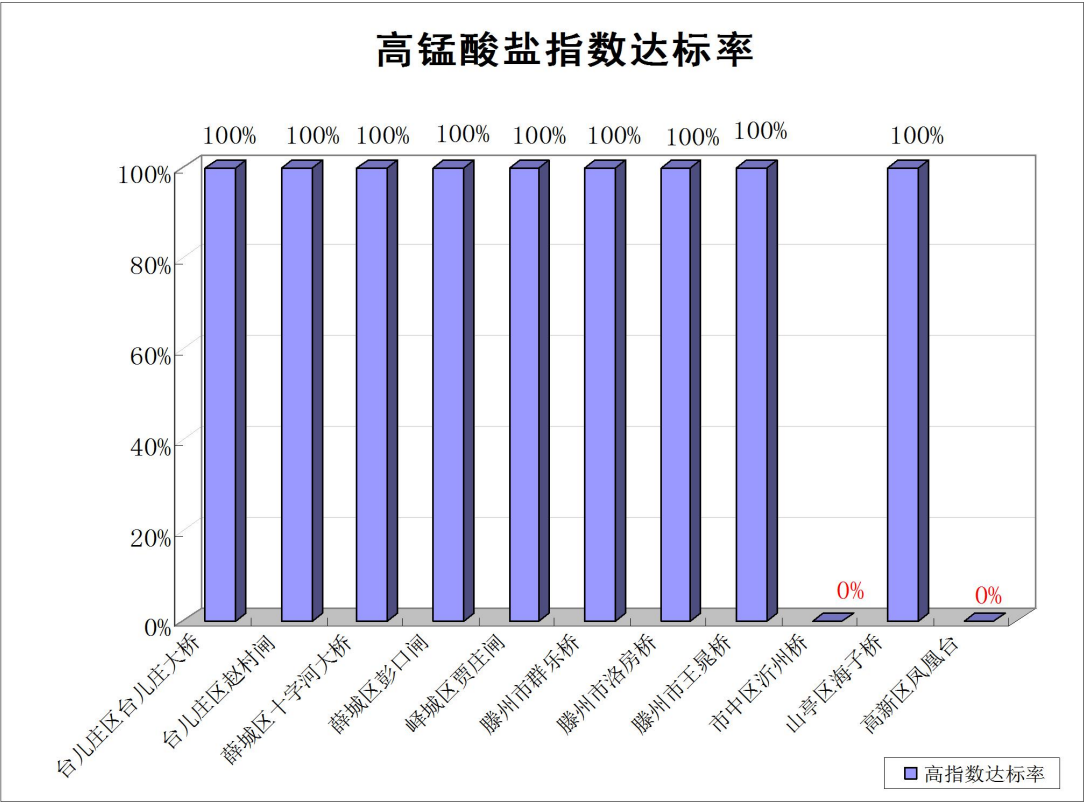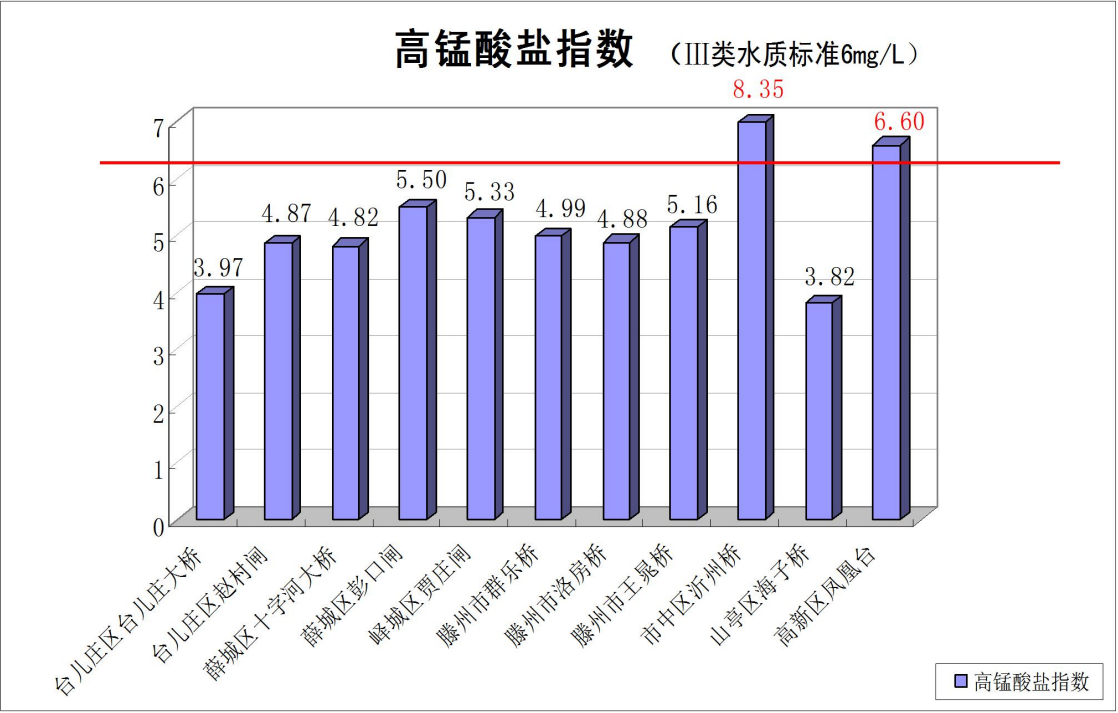

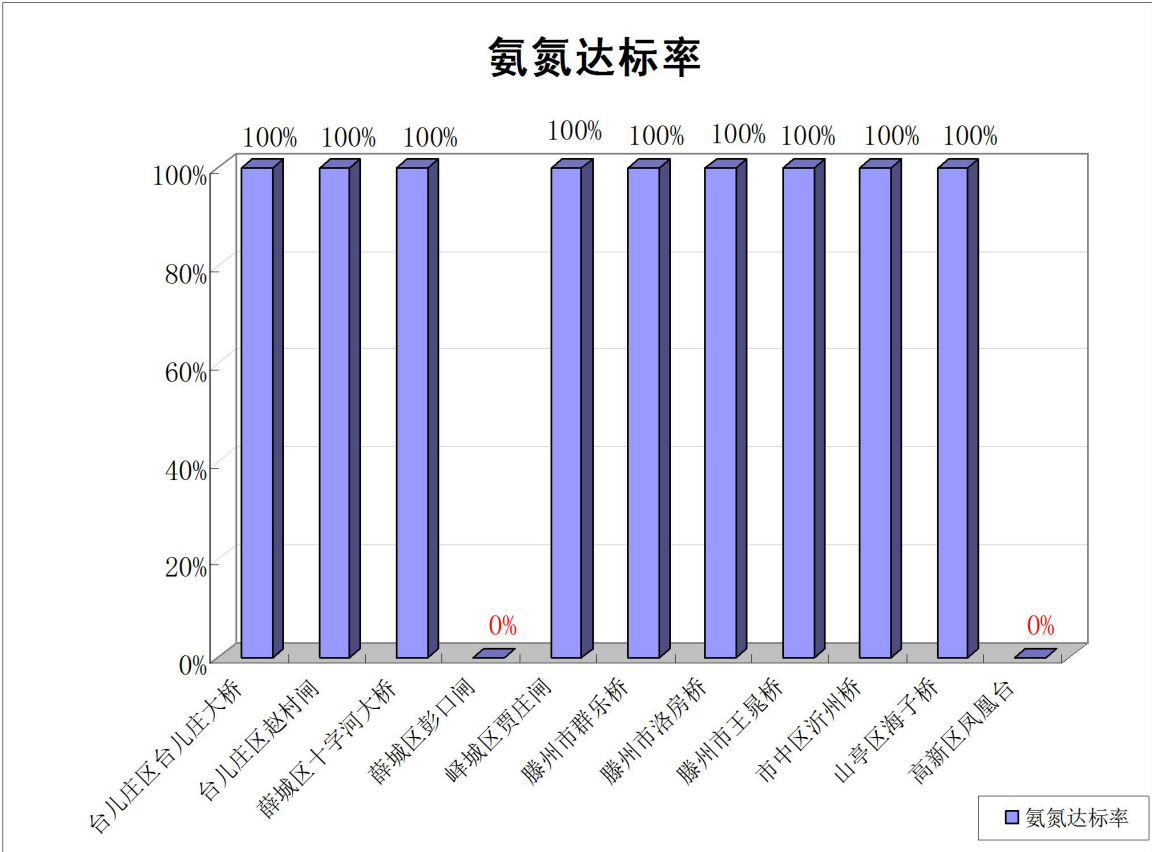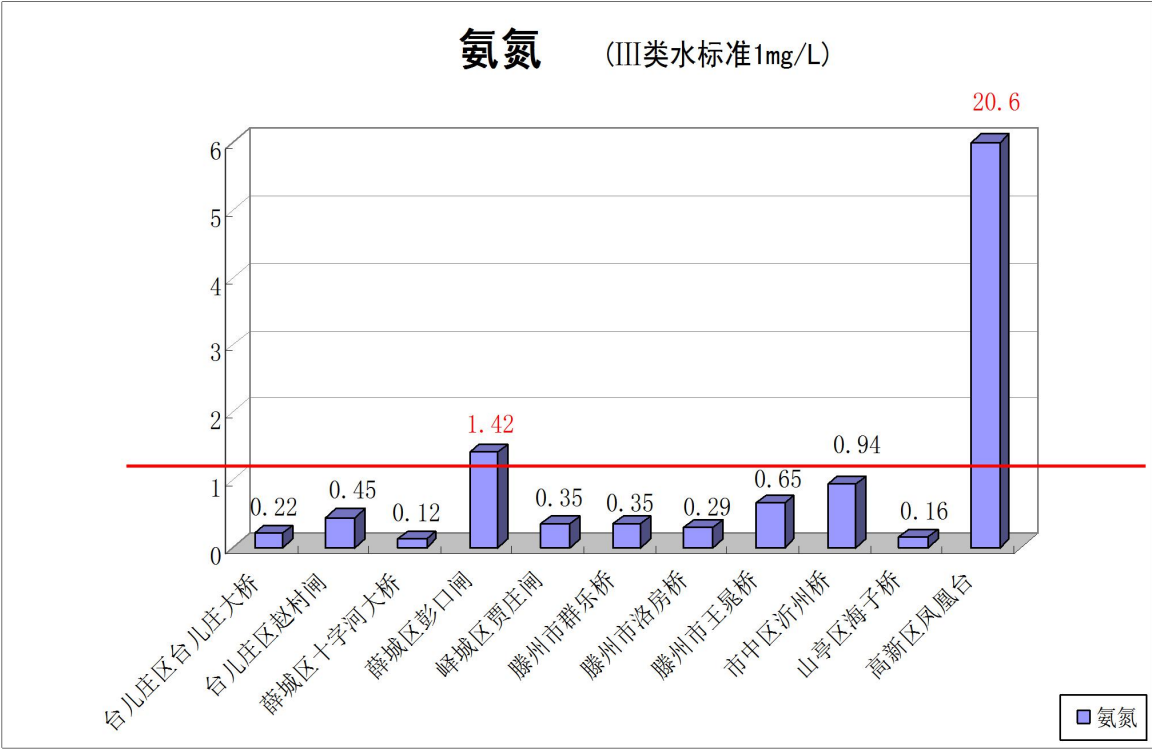

各区（市）河流断面水质达标考核情况表


考核区（市）	考核断面	达标率		得分	排名
		高指	氨氮		
台儿庄区	韩庄运河台儿庄大桥	100%	100%	50	1
	小季河赵村闸	100%	100%		
山亭区	新薛河海子桥	100%	100%	50	1
峯城区	峯城沙河贾庄闸	100%	100%	50	1
滕州市	新薛河洛房桥	100%	100%	50	1
	城郭河群乐桥	100%	100%		
	北沙河王晁桥	100%	100%		
薛城区	大沙河十字河大桥	100%	100%	37.5	5
	小沙河彭口闸	100%	0%		
市中区	峯城沙河沂州桥	0%	100%	25	6
高新区	薛城小沙河凤凰台	0%	0%	0	7

注：1. 数据来源枣庄市环境监控中心。

2. 彭口闸高指数超标 8 天、氨氮超标 17 天，高指和氨氮有效天数为 30 天；贾庄闸高指数和氨氮均超标 2 天，有效天数 30 天；群乐桥高指数超标 3 天、氨氮超标 1 天，高锰酸盐指数、氨氮有效天数均为 29 天。

3. 据人工监测，沂州桥高指数超标 2 天，氨氮超标 1 天，有效天数为 2 天；凤凰台高指、氨氮超标 1 天，有效天数为 1 天。

二、重点治污项目完成情况（30分）

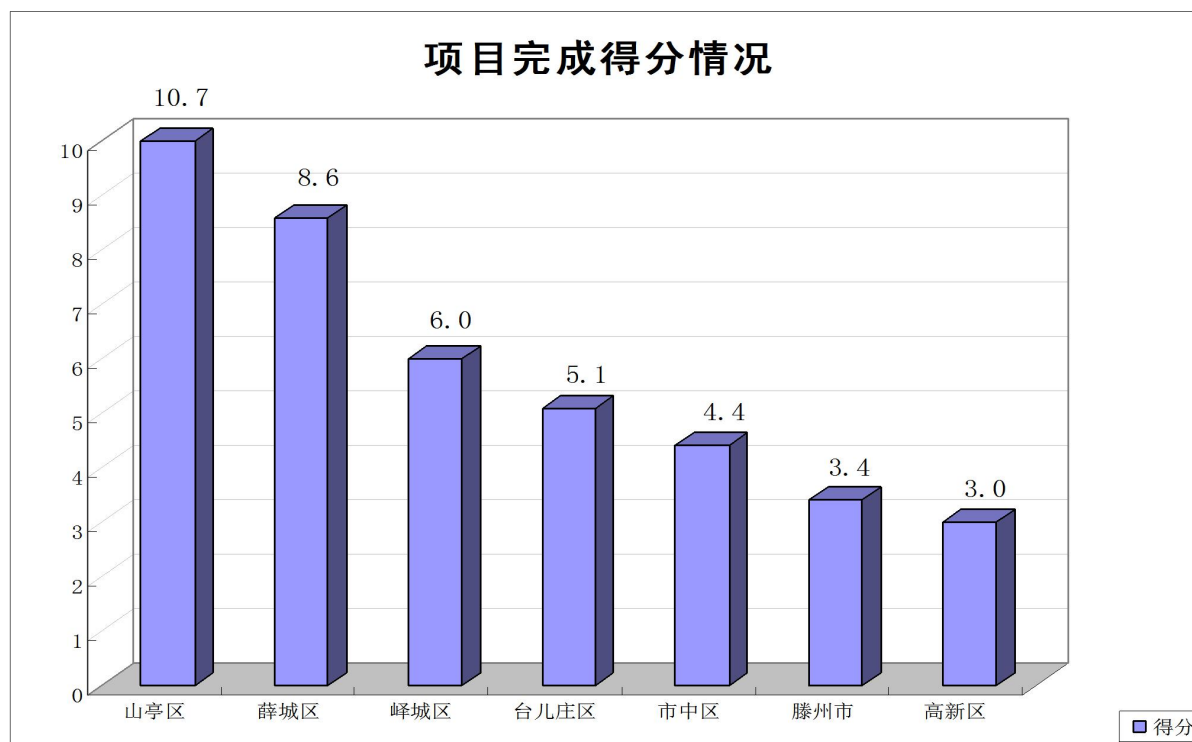

重点治污项目完成情况考核表

区（市）	项目总数	完成项目数 (完成率 100%)	在建项目数 (完成率 20%)	未动工项目数 (完成率 0%)	得分	排名
山亭区	9	2	6	1	10.7	1
薛城区	7	1	5	1	8.6	2
峯城区	6	0	6	0	6.0	3
台儿庄区	7	0	6	1	5.1	4
市中区	11	0	8	3	4.4	5
滕州市	7	0	4	3	3.4	6
高新区	2	0	1	1	3.0	7

注：项目是年度目标责任书中水污染防治项目。

三、城镇（园区）污水处理厂在线达标排放情况（10分）

所在辖区	污水处理厂名称	达标率	得分	排名
滕州市	滕州市深水深滕污水处理有限公司	100%	10	1
	银河水务（滕州）有限公司	100%		
	滕州市深水清河污水处理厂	100%		
	银河水务(滕州木石)	100%		
	银河水务(滕州大坞)	100%		
薛城区	薛城区供排水总公司	100%	10	1
	陶庄污水处理厂	100%		
	邹坞镇污水处理厂	100%		
市中区	枣庄市惠营污水处理厂	100%	10	1
	枣庄市汇泉污水处理厂	100%		
山亭区	上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司	100%	10	1
	山亭区城头镇污水处理厂	100%		
台儿庄区	枣庄市同安水务有限公司	100%	10	1
高新区	——	——	10	1
峰城区	上实环境（枣庄峰城）污水处理有限公司	100%	10	1
	枣庄华清水务有限公司	100%		

注：数据来源枣庄市环境监控中心。

四、国控、省控、市控污染源达标情况（10分）

区（市）	涉水重点企业数	超标企业数	达标率	得分	排名
市中区	13	0	100%	10	1
山亭区	6	0	100%	10	1
薛城区	6	0	100%	10	1
台儿庄区	9	0	100%	10	1
峰城区	7	0	100%	10	1
高新区	3	0	100%	10	1
滕州市	14	1	92.9%	9.3	7

注：数据来源枣庄市环境监控中心。滕州市超标企业为滕州市金达煤炭有限责任公司。

各区（市）水污染防治工作情况月度考核表

区（市）	河流断面水质 达标考核得分	重点治污项目完成 情况考核得分	污水处理厂达标 考核得分	工业点源达标 考核得分	综合 得分	综合 排名
山亭区	50	10.7	10	10	80.7	1
峯城区	50	6.0	10	10	76.0	2
台儿庄区	50	5.1	10	10	75.1	3
滕州市	50	3.4	10	9.3	72.7	4
薛城区	37.5	8.6	10	10	66.1	5
市中区	25	4.4	10	10	49.4	6
高新区	0	3.0	10	10	23.0	7

主题词：空气 质量 排名 通报

报送：市委书记、市长；市委常委；市人大常委会主任、分管副主任；副市长；

市政协主席、分管副主席；枣庄市中级人民法院院长；

枣庄市人民检察院检察长；

抄送：各区（市）党委书记、区（市）长、分管副区（市）长；枣庄高新区管委会主任、分管副主任；市大气污染综合防治指挥部有关成员单位主要负责人。

发：各区（市）环保局，枣庄高新区环保局